

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus

Toimumiskoht: Rápina Hea Kodu Päevad, Rápina linn

Toimumisaeg: 9. juuni 2012

Võistluse korraldaja: Eesti Puitmajaliit

Võistluse korraldamise eesmärk: käsitöö palkmajade ehitaja ameti tutvustamine ja väärtustamine, palkmajaehituse propageerimine

Osalustasu: 15 eurot (+KM)

Võistluse juhend

1. Võistluseks on ette valmistatud näidisnurgad, kolme erineva nurgatüübiga.
2. Võistlejal on võimalus valida kolme erineva nurgatüübi vahel: eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti tuulelukuga järsknurk, ja norra nurk (kvaliteedinõuded on toodud allolevatel joonistel) - võistleja valib võistlusele registreerumisel nurgatüübi, mida ta soovib võistlusel valmistada.
3. Iga võistleja peab ettevalmistatud alusele paika panema ühe 1,5 m pikkuse palgi - sh tegema ühe nurgatapi ja 1,2 m vara ning lõikama sirgeks palgi otsad alumiste palkide järgi.
4. Nurga valmistamisel teeb võistleja alumise palgi pealmise ning ülemise palgi alumise tapi (sh Norra nurga puhul).
5. Loodimine toimub püstitatava nurga sisekülje järgi paigaldatava palgi mõlemast otsast.
6. Paigaldatud palgi otste maksimaalne lubatud kõrguse erinevus on 40 mm.
7. Kõik võistluspalgid on ca 30 cm jämedusega (+/- 1,5 cm) ja kahelt poolt lõigatud (20 cm).
8. Võistlejad paigaldavad kolmandat palki looditud ja tõstetud alusele (igale võistlejale on ettevalmistatud enda alus).
9. Võistlusjärjekord, palgid ja alused loositakse (palgid nummerdatakse eelnevalt paigaldamise järjekorras).
10. Igal võistlejal on ettevalmistusaeg 5 minutit, mille jooksul valmistab ta ette töökoha ning korrigeerib vajadusel alust, millele paigaldab palgi.
11. Ühel võistlejal on ülesande täitmiseks ettenähtud aeg maksimaalselt 30 minutit, mille ületamisel võistleja diskvalifitseeritakse.
12. Võistlejad on kohustatud järgima kõiki ettenähtud tööohutusjuhiseid ning kinnitama nende järgimist võistluse eelselt enda allkirjaga, millega võtab võistleja ühtlasi vastutuse kõigi võistluse käigus tekkidavõivate vigastuste eest.

Hindamiskriteeriumid

1. Hinnatakse palgi paikapanemise kiirust ja täpsust.
2. Start antakse kohtuniku märguande peale ja stopper pannakse kinni hetkel, kui võistleja on oma töö lõpetanud ja sellest märku andnud.
3. Võistleja annab märku võistlusülesande täitmisest, misjärel fikseeritakse aeg ja mille järgselt ei ole lubatud tööd mingil viisil korrigeerida.
4. Võistlusülesande mittenõuetekohasel teostamisel (tegemata või valesti tehtud töö) on õigus kohtunikel võistleja diskvalifitseerida.
5. Võistlusülesande sooritamise kvaliteeti hindavad kohtunikud ning ebatäpsuste eest lisatakse võistleja ajale trahvisekundeid alljärgnevalt:
 - a. **Vara vahe pikkus**
 - i. mõõtmisele vahe alates 1 mm-st
 - ii. laius x pikkus
 - iii. 1mm=1 sek
 - b. **Nurgatapi vahe pikkus**

- i. laius x pikkus
- ii. 1mm=4sek
- c. Nurgatapi vastavus esitatud nõuetele (vt jooniseid juhendi lisas)**
 - i. 1mm=4sek
- d. Otste lõikuse kõverusulatus võrrelduna looditud vertikaal-pinnaga**
 - i. tolerants 3mm
 - ii. 1mm=60sek
- e. Palgi külje loodist väljasoleku ulatus**
 - i. tolerants 2mm
 - ii. mõõdetakse kahest otsast, siseküljest
 - iii. 1mm=60 sek
- f. Palgi otste kõrguste erinevus üle 40mm**
 - i. ületamisel võistleja diskvalifitseeritakse
- g. Palgi nähtaval pinnal oleva saejälje pikema külje pikkus**
 - i. 1mm=30sek
- h. Saejäljed/sisselõiked varas – sisselõike pikkus**
 - i. nurgatapis alates 3mm sügavusest sisselõikest
 - ii. varas alates 5mm sügavusest sisselõikest
 - iii. kõige sügavam punkt x pikkus
 - iv. 1mm=4sek
- i. Vara nõuetele mittevastav sügavus –vara osa pikkus**
 - i. 1mm=4sek
- j. Ohutusvarustus**
 - i. ohutusnõuete rikkumisel on kohtunikel õigus mitte lubada võistlejat võistleva
 - ii. vigastuse korral on kohtunikel õigus võistleja diskvalifitseerida

6. Kohtunikel on õigus anda trahvisekundeid ka teiste hea ehitustavaga mitte kokku käivate tegevuste eest.
7. Võidab võistleja, kes koos trahvisekunditega on teostanud eeltoodud võistlustöö lühima ajaga. Võrdse aja korral on võitja väiksema trahvisekundite arvuga võistleja.
8. Võistluse kohtunike ja sekretäriaadi otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

Lubatud tööriistad: mootorsaag (elektrisaag), kirves, haamer, peitel, sirkel, vararaud, mõõdulint, tollipulk, lood, puidupliiats, tööpukk (kohapeal olemas).

Lubatud ei ole elektrit kasutavad tööriistad (va elektrisaag).

Ohutusvarustus: kõik võistluses osalejad on kohustatud kasutama kaitseprille, kõrvaklappe (või -troppe), kindaid, turvasaapaid, kaitseriietust (sh pikki tööpükse).


Auhinnad: rahalised auhinnad (I koht 200€, II koht 125€, III koht 75€) ja meened esimesele kolmele võistlejale. Lisaks on Värsk Sanatooriumi & Veekeskuse poolt väljapandud esikoha võitjale pakett "Päev Värskas kuurordis" (majutus 2-kohalises toas, hommiku- ja õhtusöök, värskendav hommikuujumine, veepargi, saunade ja jõusaali piiramatu kasutus) ning teise ja kolmanda koha võitjale ühe inimese veekeskuse ja saunade kasutamise päevane kinkekaart.

Võistlusele registreerumiseks palume saata e-postiga teade aadressil: elari@puitmajaliit.ee, tuues seejuures ära kutsevõistlusel osaleja nime, organisatsiooni ning võistlusel valmistamiseks valitud nurgatüübi (eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti tuulelukuga järsknurk, Norra nurk).

NB! Võistlusele registreerumise tähtaeg on 01.06.2012


Võistluse nurgatüübid ja vara – kvaliteedinõuded

NORRA NURK

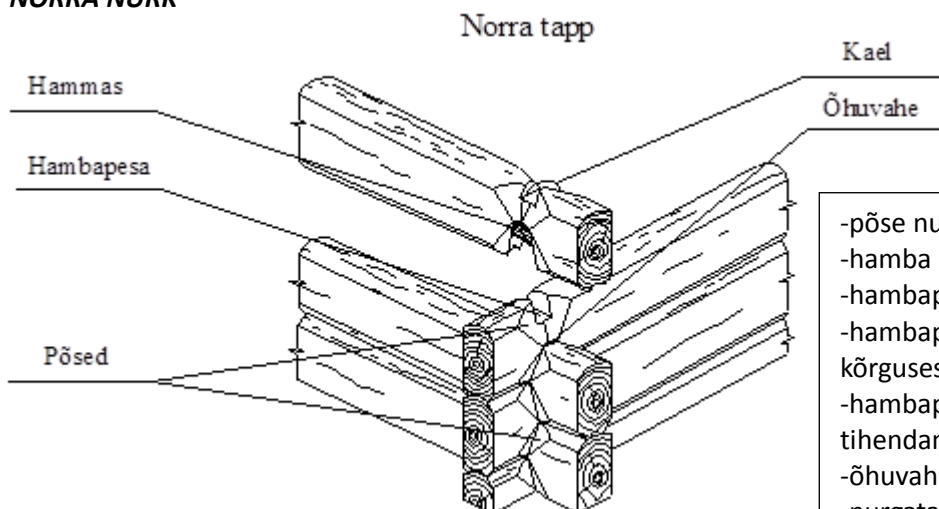


- põse nurga kaugus palgi küljest 7 cm
- hamba laius 12 cm
- hambapesa laius 13 cm
- hambapesa sügavus ½ pealmise tapi kõrgusest
- hambapesa ja hamba vahel tihendamise ruum 0,5-1,5cm
- öhuvähe palgi kaela juures 0,5-1cm
- nurgatapist väljapoole ulatuva palgi osas (pähhik) peab vara vahe olema 0,5-1 cm
- põskede lõikejoonte ja vara kokkujooks

EESTI TUULELUKUGA PUHASNURK

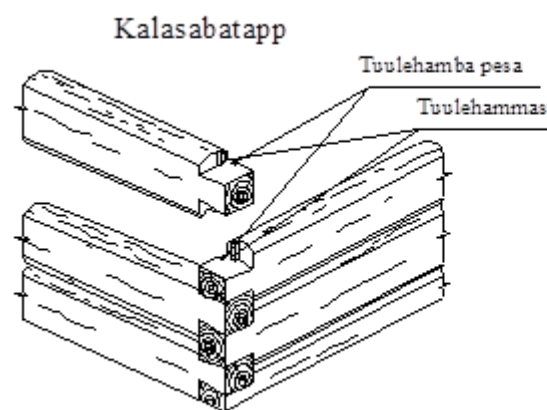


EESTI TUULELUKUGA JÄRSKNURK

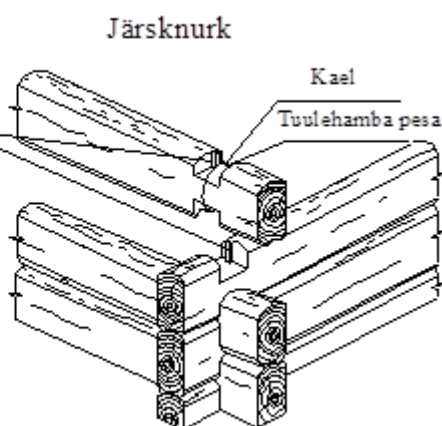

- tapipind tapi laiuse kohta 2 cm kaldu, (sise- ja välisnurk samal kõrgusel)
- tuulehamba tšenter sisenurgast/siseküljest 8 cm
- tuulehammas 2x2cm
- tuulehamba pesa 3x3cm
- tuulehamba ja tuulepesa vahede lubatud kõikumine +/- 2mm

- tapipind loodis ja horisontaalpindade vahel tihendamisruum 0,5-1,5cm
- tuulehamba tšenter sisenurgast/siseküljest 8 cm
- tuulehammas 2x2cm
- tuulehamba pesa 3x3cm
- tuulehamba ja tuulepesa vahede lubatud kõikumine +/- 2 mm
- nurgatapist väljapoole ulatuva palgi osas (pähhik) peab vara vahe olema 0,5-1 cm

VARA

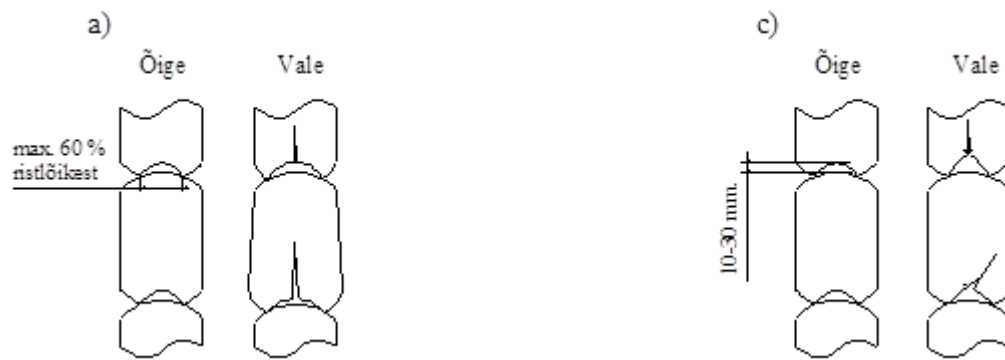

- vara miinimumlaius on 8 cm.